

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente


Komponenten-ID 0745vs03 gültig bis 31. Dezember 2017

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Deutschland

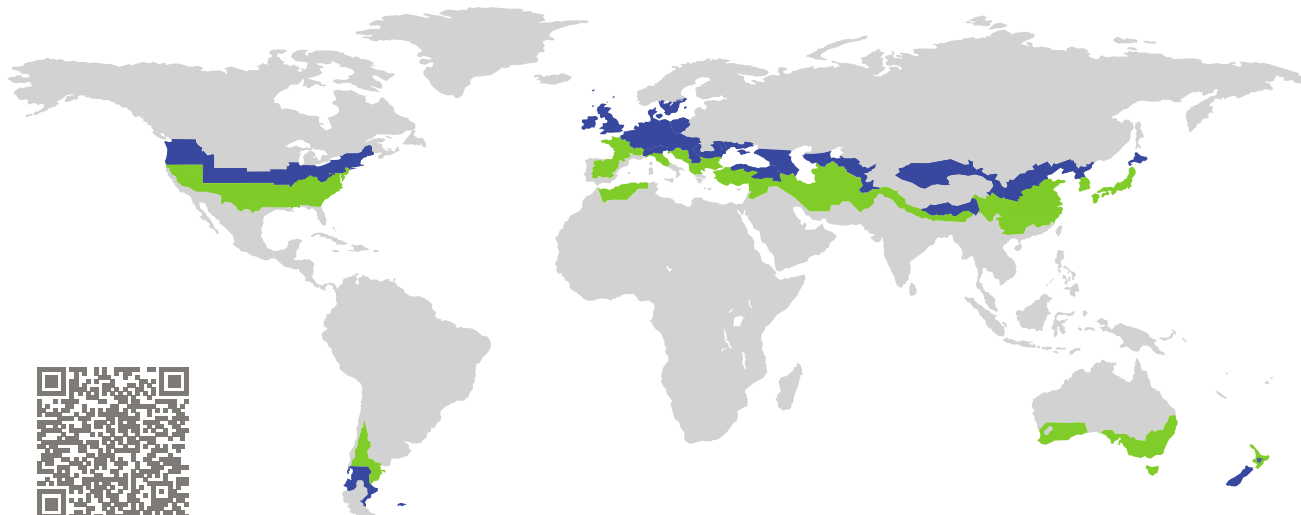

Kategorie: **Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung**
Hersteller: **J. PICHLER Gesellschaft m.b.H.**
Österreich
Produktname: **LG 150 A**

Spezifikation: Luftleistung < 600 m³/h
Wärmeübertrager: Rekuperativ

Das Zertifikat wurde nach Erfüllung der nachfolgenden Hauptkriterien zuerkannt

Wärmebereitstellungsgrad	η_{WRG}	\geq	75 %
Spez. el. Leistungsaufnahme	$P_{\text{el, spez}}$	\leq	0,45 Wh/m ³
Leckage		$<$	3 %

Behaglichkeit: Zulufttemperatur \geq 16,5 °C bei Außenlufttemperatur von -10 °C

Einsatzbereich

80–111 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad

$\eta_{\text{WRG}} = 86 \%$

Spezifische elektrische Leistungsaufnahme

$P_{\text{el, spez}} = 0,30 \text{ Wh/m}^3$

kühl-gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE
KOMponente**

Passivhaus Institut