



LG 740

1

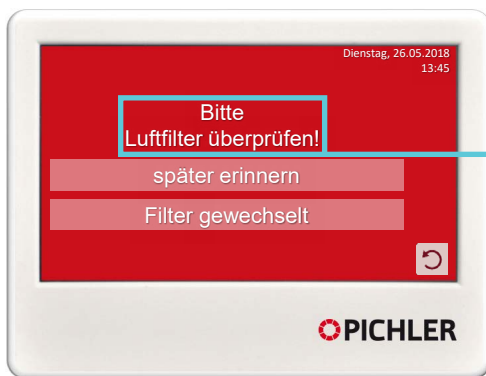

EN: Please check air filter
IT: Controllare il filtro dell'aria
FR: Veuillez contrôler le filtre à air!
ES: Comprobar filtro de aire
PL: Proszę sprawdzić filtry powietrza!
NL: A.u.b. luchtfilter controleren!
BG: Моля, проверете въздушния филтър!


2

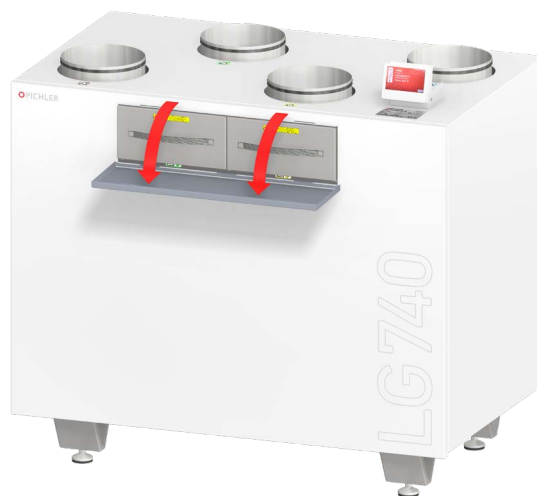

3



4

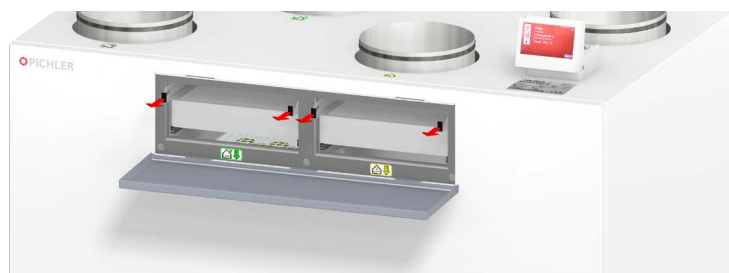

5




6



7




8

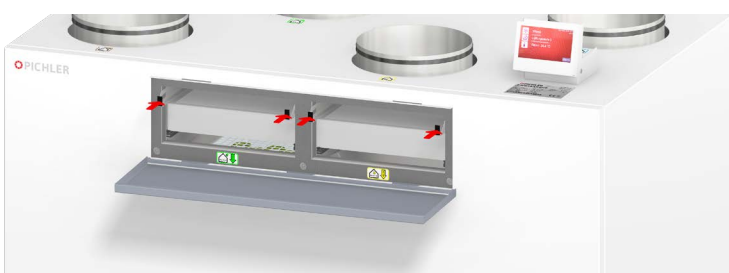


9



10

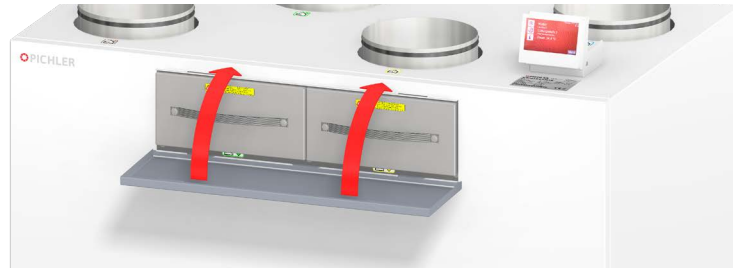

11

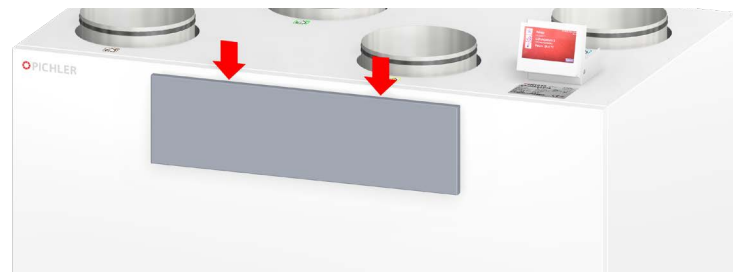

12



EN: Filter changed

IT: Filtro cambiato

FR: Filtre changé

ES: Filtro cambiado

PL: Wymieniono filtry

NL: Filterwissel is gebeurd

BG: Сменен филтър



Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | *Text:* J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | *Version:* 04/2025

 **PICHLER**
Lüftung mit System.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
in Deutschland, Slowenien,
Serbien und Bosnien.
Vertriebspartner in Europa.